Załącznik nr 6 STUDNIA S3

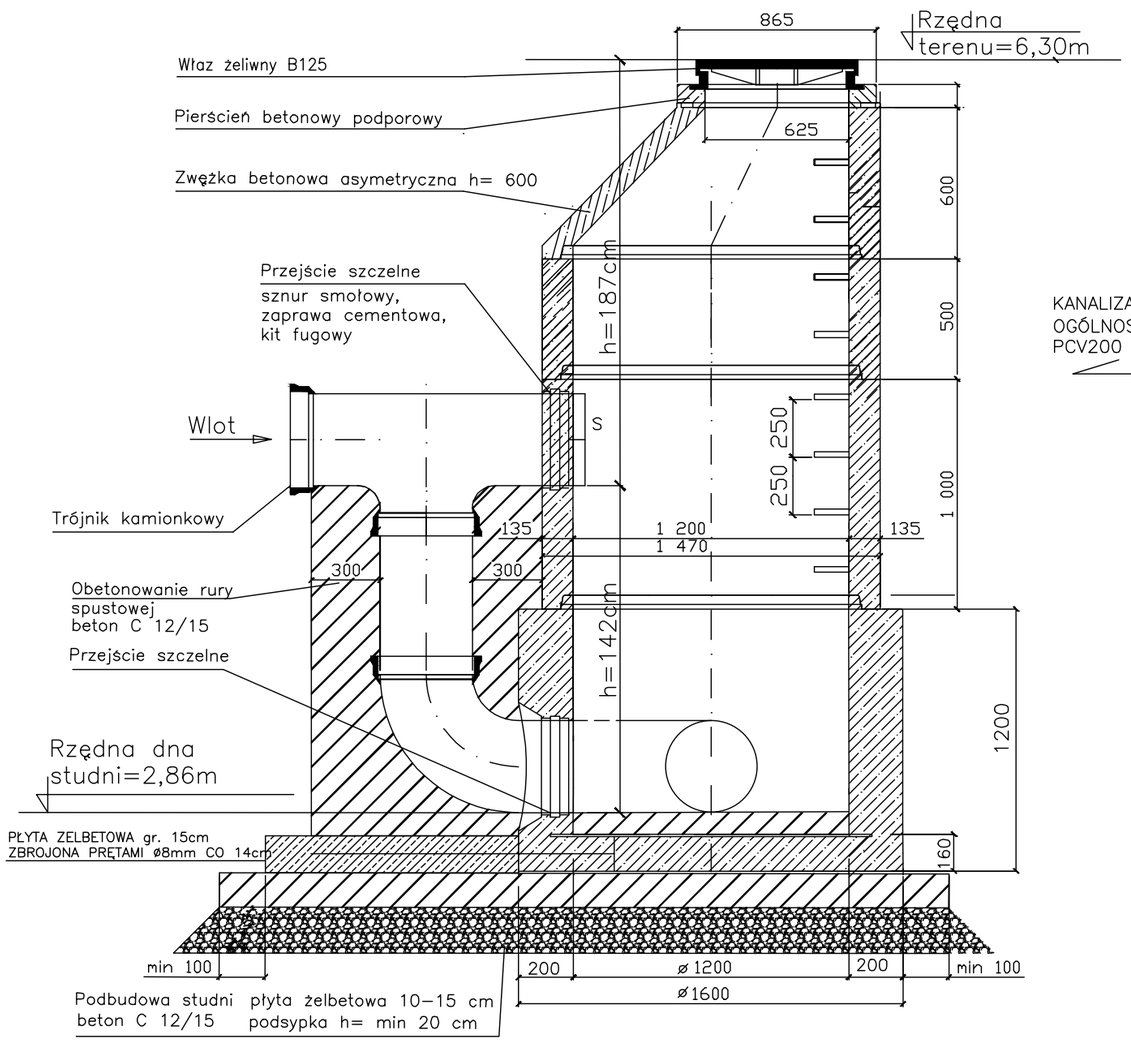

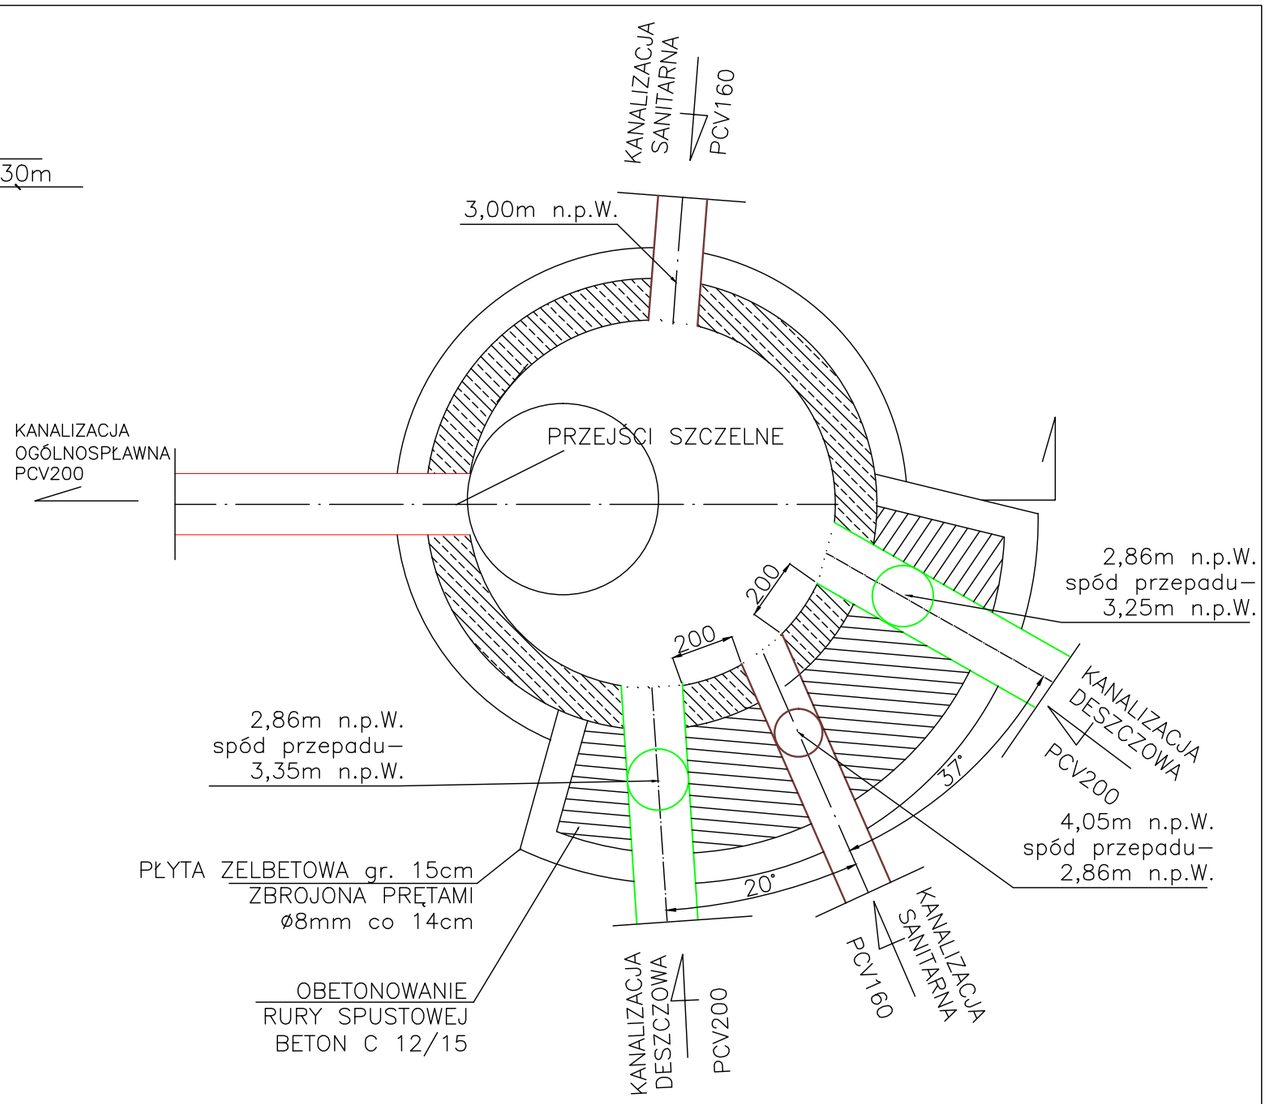

UWAGI:

1. Kręgi z betonu klasy C35/45, W10. łączone na uszczelki gumowe odporne na agresywne działanie ścieków i gazow.
2. Wsykośc studni dopasować wysokością dna , kręgow betonowych i pierścieni
3. Studnię wraz z plyta posadowić na podsypce piaskowej o minimalnej grubości 20cm zagęszczonej do Is>98%
4. Studnie wykonać w obsypce piaskowej zagęszczoenj
5. Stopnie złazowe zabezpieczyć tworzywem o strukurze antypoślizgowej, rozmieszczone w pionie co 25cm , w układzie zrebinkowym w odległości 15cm od ściany studni
6. Dno studni wraz z kinetą dobrać w zależności od kierunku napływu ściekow, kinata z betonu, poliprepylenu lub z żywic wzmacnianych włoknem szklanym o wysokości 2/3 kanału, spocznik w dnie antyposlizgowy
7. W terenie o nawierzchni nieutwardzonej wlazy kanałowe należy obetonować wraz z pierścieniem betonowym, stosować beton min. klasy C15/20